

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 216/2020/5/18/2	Datum van bezoek: Date de visite:	18/05/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	BRIAN BIL Barthelsstraat 40 - 8310 ASSEBROEK	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	5611073 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Barthelsstraat 40 - 8310 ASSEBROEK		
Eigenaar: Propriétaire:	BRIAN BIL Barthelsstraat 40 - 8310 ASSEBROEK		
Installateur:	MISSINE BJORN	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276BIS/RIJW1 (O.V.E. van 1 rijwoning volgens art. 276 bis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 276bis				
Onderzoek / Contrôle: Woning/Maison						
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 3x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 3 x 10 mm ² VOBs/st	Max. beveiliging / Protection max.: NG				
Aardelektrode / Pen/Piquets	33.2 Ohm	Isolatie / Isolement: 0.6 MOhm				
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1				
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 8						
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
63A	300mA	A/s	A_H	OK	OK	271bis - 278
40A	30mA	A/s	A_H	OK	OK	271bis - 278
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général: OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct: OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect: OK	Aansluitingen: Raccordements: OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle: NOK		

Inbreuken / Infractions:

A1: Aardingsweerstand > 30 Ohm / A1: La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohm -
I5: Potentiaalvereffeningen zijn niet in orde / I5: Liaisons Equipotentielles ne sont pas en ordre - AARDGAS
J1: Eëndraadschema niet aanwezig / J1: Le schema unifilaire n'est pas présent - SCHEMAS AAN TE PASSEN AAN DE WERKELIJKE SITUATIE (STOPC MET/ZONDER AARDING)
J2: Situatieschets niet aanwezig / J2: Le schema de position n'est pas présent - IDEM

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. / La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle:

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

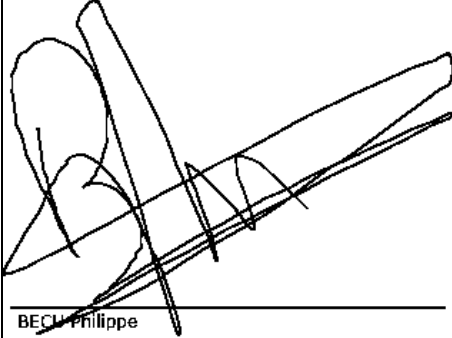

BECU Philippe

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.